


# Vestellin Biopuhdistaja 1-850

## Suodatinkaivo Purku ojaan

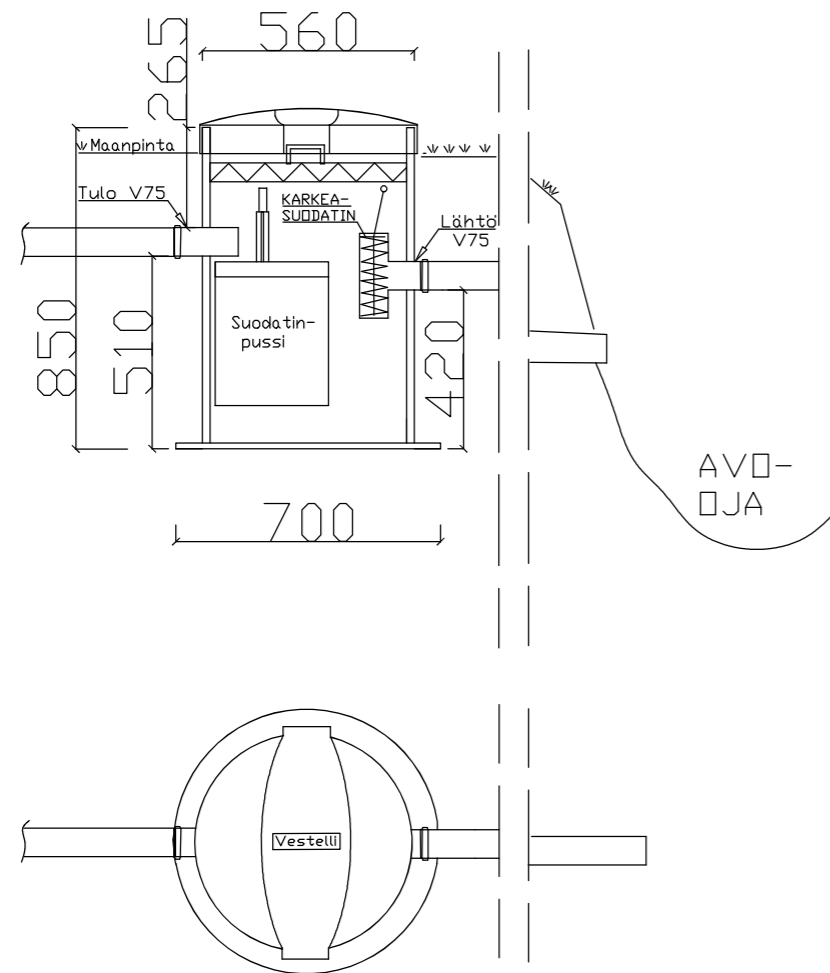

Purkuputki suojataan.  
Mahdollinen eläinverkko.  
Putki > 200 mm ojan  
mahdollisen ylimmän  
vesipinnan yläpuolelle

K.O.SA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ	
RAKENNUSOIMENPIDE			PIIRUSTUSLAJI	JUDKS.No
			LVI	
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVA
			VESTELLI HARMAAVESIPUHDISTAJA	1 20
			BIOPUHDISTAJA 1 - 850	
			300 L/VRK = 1 - 5 HLÖ	
<b>Vestelli</b>		P:010 2327220 www.vestelli.fi	SUUNALA	TYÖ No
			LVI	PIIR.No
				MUUTOS
Jätevesiliike Vestelli Oy		PAIVÄYS	YHT.HENK.	
		17.4.2019		