


Vestellin Biopuhdistaja 2-850

Suodatinkaivo Massakaivo Purku ojaan

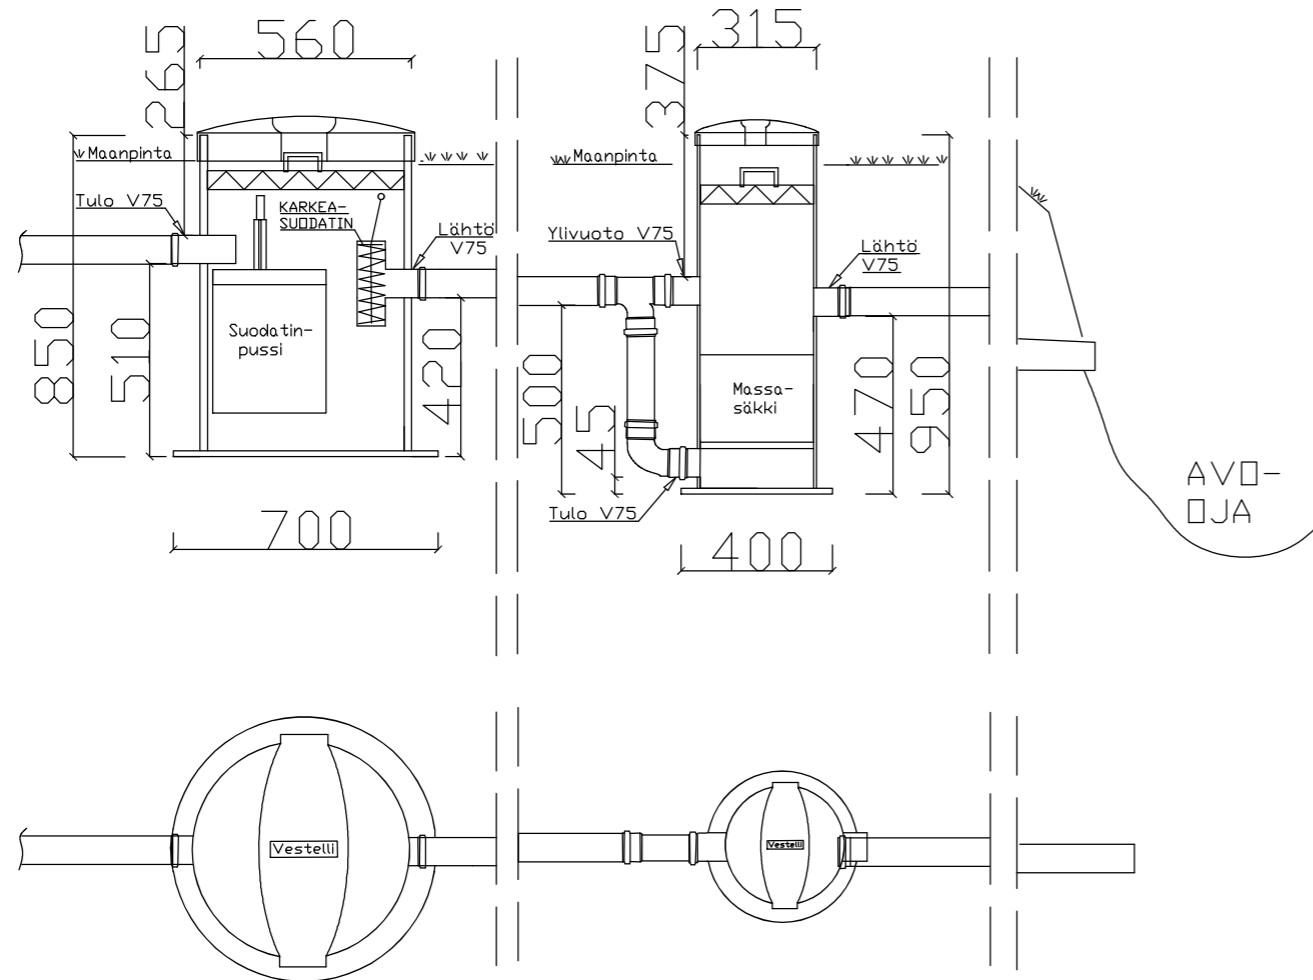

Purkuputki suojataan.
Mahdollinen eläinverkko.
Putki > 200 mm ojan
mahdollisen ylimmän
vesipinnan yläpuolelle

K.O.SA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ	
RAKENNUSOIMENPIDE			PIIRUSTUSLAJI	JUDKS.No
			LVI	
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVA
			VESTELLI HARMAAVESIPUHDISTAJA	1 20
			BIOPUHDISTAJA 2 - 850	
			600 L/VRK = 1 - 5 HLÖ	
		SUUNALA	TYÖ No	PIIR.No
		LVI		
Jätevesiliike Vestelli Oy		PAIVÄYS	YHT.HENK.	
		17.4.2019		