
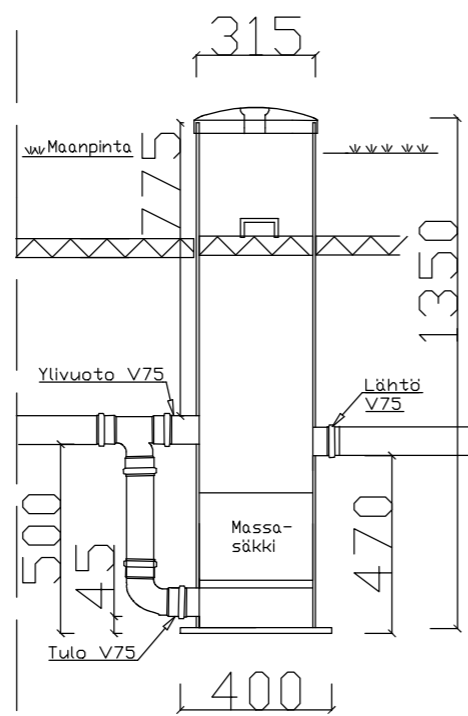


Vestellin Biopuhdistaja 2-1250



Suodatinkaivo

Massakaivo

Purku ojaan

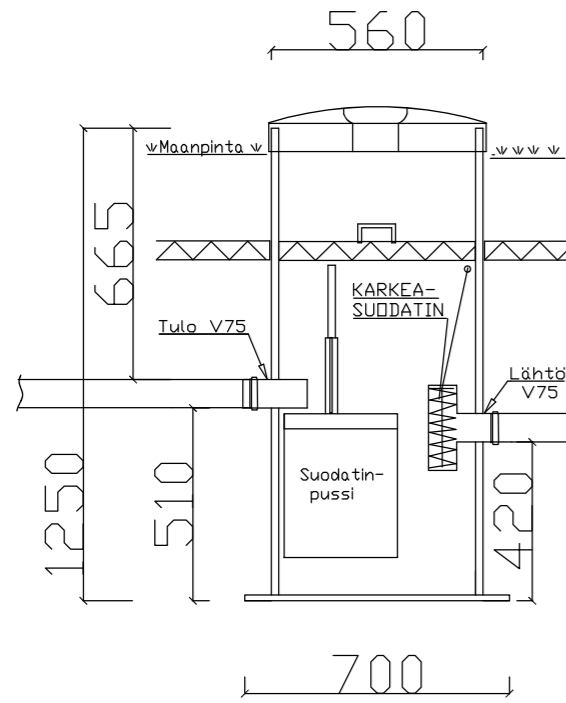


Purkuputki suojataan talvikäyttöä varten. Suojataan pieneläimiltä. Putki > 200 mm ojan mahdollisen ylimmän vesipinnan yläpuolelle.

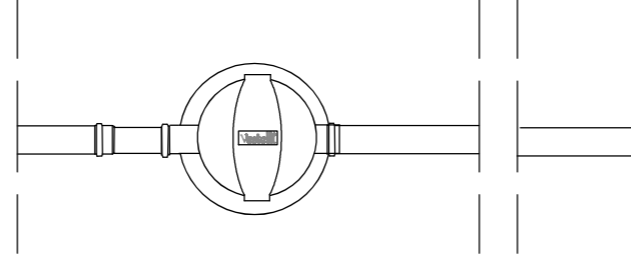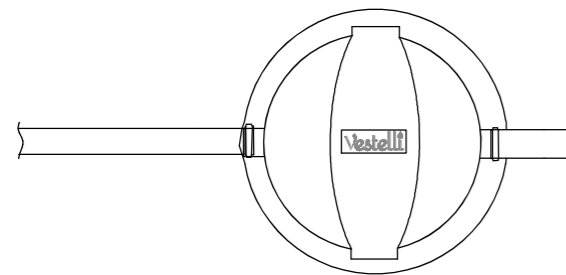

AVO-OJA

Säiliöt eristetään talvikäyttöä varten.

K.O.SA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RN _o	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ	
RAKENNUSOIMENPIDE			PIIRUSTUSLAJI	JUDKS.No
			LVI	
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSDITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVA
			VESTELLI HARMAAVESIPUHDISTAJA	1 20
			BIOPUHDISTAJA 2 - 1250	
			300 L/VRK = 1 - 5 HLÖ	
 P:010 2327220 www.vestelli.fi			SUUNALA	TYÖ No
			LVI	PIIR.No
Vestelli Oy			PÄIVÄYS	YHT.HENK.
			12.3.2020	