
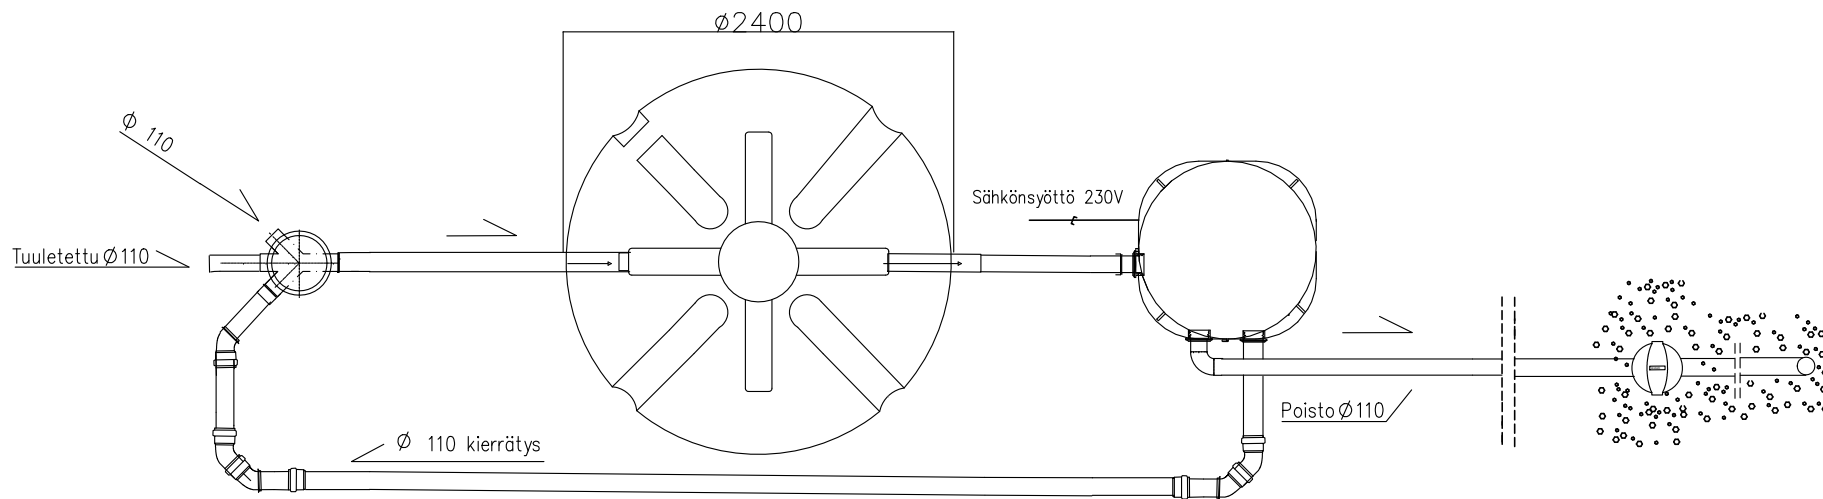


VTK 400/315 – 110 Vestelli saostussäiliö 3,6m³ Biokube Pluto pienpuhdistamo Vestelli näytteenottoaivo

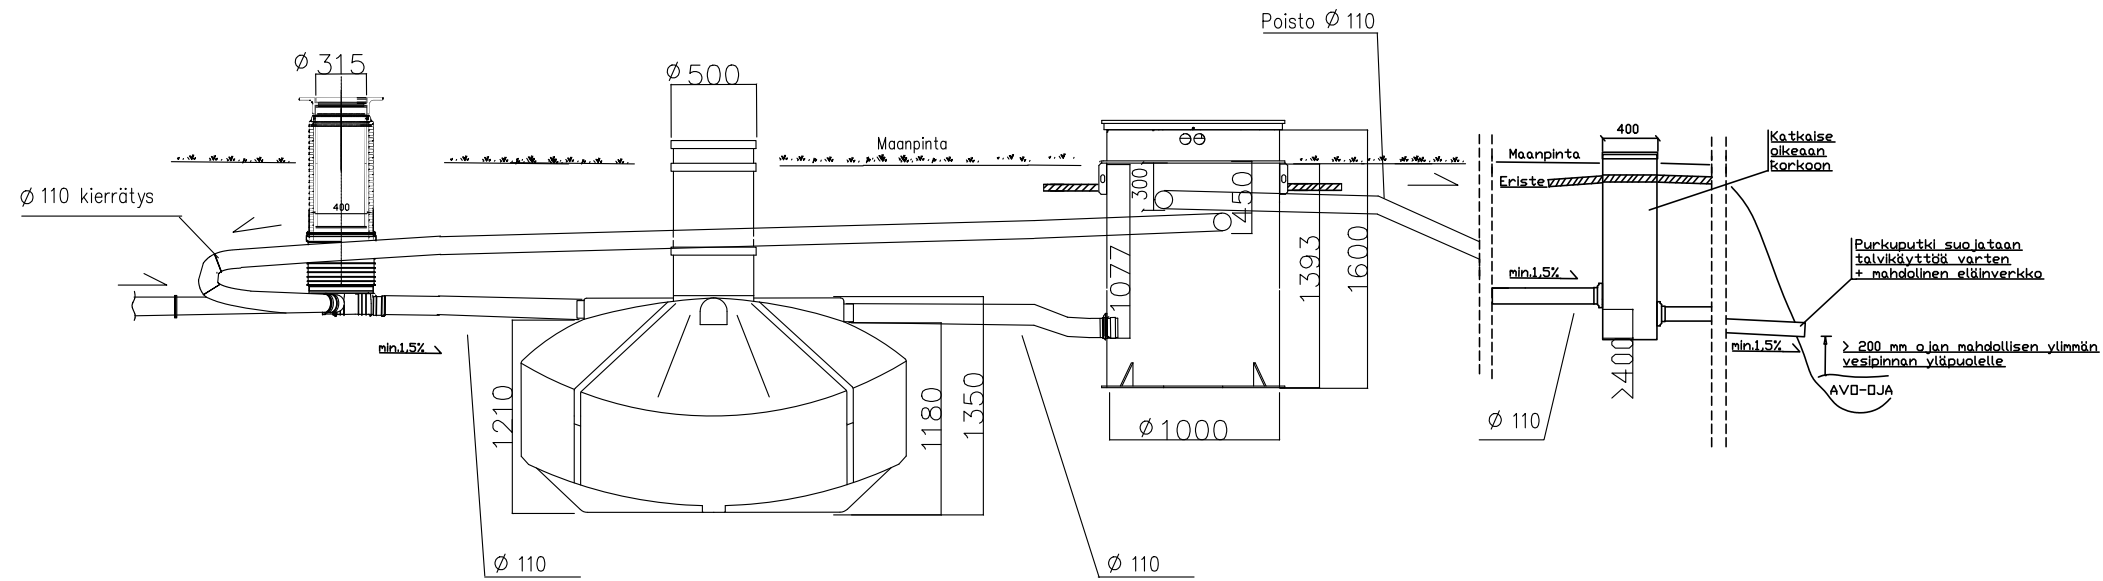

Säiliö, puhdistamo ja kaivot tulee asentaa valmistajan ohjeiden mukaisesti

- 6871, Vestelli Biokube Pluto (sis. sakosäiliö 3600 l), ankkurointikangas KL4 & 45 l fosforinsaostuskemikaalia
- 6741, Vestelli pohjallinen näytteenottoaivo 400/2000
- 6721, Vestelli viemärintarkastuskaivo 400/315 - 110 valurautakannella, teleskooppi

K.O.S.A	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNö	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ			
RAKENNUSOIMENPIDE			PIIRUSTUSLAJI		JUOKS.No	
			LVI			
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ		MITTAKAAVAT	
			VTK + Saostussäiliö 3,6 m3 + BioKube Pluto + näytteenottoaivo		1:40	
SUUN.AL		TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS		
Vestelli		P.010-2327220	LVI			
www.vestelli.fi						
Vestelli Oy		PÄIVÄYS	YHT.HENK.			
		13.1.2021				